

A hand is pointing to a technical drawing of a septic tank system on a map. The drawing shows a network of pipes and tanks, with labels such as 'FREDD001', 'FREDD002', 'FREDD003', 'FREDD004', 'FREDD005', 'FREDD006', 'FREDD007', 'FREDD008', 'FREDD009', 'FREDD010', 'FREDD011', 'FREDD012', 'FREDD013', 'FREDD014', 'FREDD015', 'FREDD016', 'FREDD017', 'FREDD018', 'FREDD019', 'FREDD020', 'FREDD021', 'FREDD022', 'FREDD023', 'FREDD024', 'FREDD025', 'FREDD026', 'FREDD027', 'FREDD028', 'FREDD029', 'FREDD030', 'FREDD031', 'FREDD032', 'FREDD033', 'FREDD034', 'FREDD035', 'FREDD036', 'FREDD037', 'FREDD038', 'FREDD039', 'FREDD040', 'FREDD041', 'FREDD042', 'FREDD043', 'FREDD044', 'FREDD045', 'FREDD046', 'FREDD047', 'FREDD048', 'FREDD049', 'FREDD050', 'FREDD051', 'FREDD052', 'FREDD053', 'FREDD054', 'FREDD055', 'FREDD056', 'FREDD057', 'FREDD058', 'FREDD059', 'FREDD060', 'FREDD061', 'FREDD062', 'FREDD063', 'FREDD064', 'FREDD065', 'FREDD066', 'FREDD067', 'FREDD068', 'FREDD069', 'FREDD070', 'FREDD071', 'FREDD072', 'FREDD073', 'FREDD074', 'FREDD075', 'FREDD076', 'FREDD077', 'FREDD078', 'FREDD079', 'FREDD080', 'FREDD081', 'FREDD082', 'FREDD083', 'FREDD084', 'FREDD085', 'FREDD086', 'FREDD087', 'FREDD088', 'FREDD089', 'FREDD090', 'FREDD091', 'FREDD092', 'FREDD093', 'FREDD094', 'FREDD095', 'FREDD096', 'FREDD097', 'FREDD098', 'FREDD099', 'FREDD100'.

Uponor

Wehoseptic 3-35 m³ Samletank

DRIFTSVEJLEDNINGEN

Wehoseptic 3-35 m³ Samletank



Anvendelse:

Samletank til husspildevand.

Udførelse:

1 kammertank udført i dobbeltvægget polyetylen rør. Lavt indbygningsmål.

Placering:

Tanken må kun placeres i havearealer eller tilsvarende arealer uden trafikbelastning, med mindre der ved særlige foranstaltninger er sikret, at eventuel trafik er ført uden om dæksel og tank.

Monterings og sætningsanvisning:

Tanken er beregnet for nedgravning i max. Dybde 3000mm målt fra terræn til underkant af tankens bund. Ønskes større nedgravningsdybde kontakt venligst Uponor.

Tanken sættes på stabilt underlag. Om nødvendigt støbes der betonplade for understøtning.

En eventuel afkortning af opføringsrør kan ske med stiksav eller almindelig fukssvans.

Det anbefales at dækslet monteres på sådan en måde, at uautoriseret adgang ikke er mulig og at tømning kan foregå på fornuftig vis.

Tilløb er monteres i tankens opføringsrør via den medfølgende gummipakning.

Tanken installeres på et stenfrit udjævningsslag på 0,1 m. Omkringfyldningen af friktionsmateriale lægges rundt om hele tanken i lag af 0,3 m, hvor tanken løbende fyldes med vand i samme takt som omkringfyldningen. Omkringfyldningen komprimeres til minimum 97 % SP. Der anvendes mekanisk komprimeringsudstyr.


Alt arbejde skal i øvrigt udføres i henhold til DS 440, Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning samt DS 415, Norm for fundering

Godkendelse:

EN 12566-1

Tekniske data:

Højde fra terræn til underkant af tank:	max. 3000 mm
Diameter	Se skema
Længde:	Se skema
Til og afløb:	110/160 mm

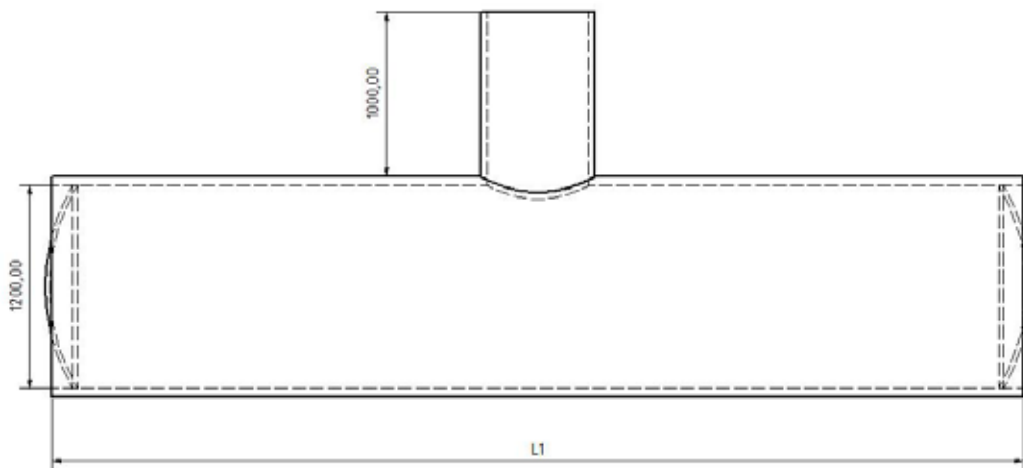**Forankring:**

Forankring til sikring mod opdrift ved højt grundvandspejl kan ske ved at trække tekstilstrapper hen over tanken og fæste disse til øjer indstøbt i jordankre eller f.eks. det beton fundament, som tanken er monteret på.

Inspektion:

Tanken skal placeres og monteres således den er tilgængelig for inspektion, pasning og tømning og i øvrigt i overensstemmelse med DS 440, Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning og DS 415, Norm for fundering.

Udluftning:

Udluftning kan ske på tankens tilløbsside gennem en 110mm ledning, der er ført over terræn og udmunder, så den ikke giver anledning til lugtgener.

Særlige forhold:

Før montering skal der i hvert enkelt tilfælde fra kommunalbestyrelsen eller amtsrådet være indhentet tilladelse. jvf. Miljøministeriets BEK nr. 1448 af 11/12/2007.

Slamtømning:

Tanken tømmes gennem mandhullet med slamsuger.

Størrelse [m3]	Diameter [mm]	Længde [mm]	Tømmestuds [mm]
3	1200	3000	200
3	1200	3000	600
4	1200	3900	200
4	1200	3900	600
6	1200	5700	200
6	1200	5700	600
8	1200	7500	200+600
10	1400	6900	200+600
12	1400	8200	200+600
14	1400	9500	200+600
18	1400	12200	200+600
21	2000	7000	200+600
25	2000	8310	200+600
28	2000	9300	200+600
32	2000	10550	200+600
35	2000	11510	200+600

Uponor Infra A/S

Nordgårde 1
4520 Svinninge

T +45 46 40 53 11
F +45 46 40 53 51
W www.uponor.dk
E infrastruktur.dk@uponor.com

uponor

Ydeevnedeklaration

Nr. 84001

1. Byggevaretype:

Samletanke

2. Byggevaridentifikation:

Weholite samletank

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Samletank til spildevand

4. Fabrikantens navn og adresse:

Uponor Infra A/S
Nordgårde 1
DK-4520 Svinninge
Tel.: +45 46 40 53 11

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP):

AVCP SYSTEM 3

7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

Danish Technological Institute
Gegtersenvej
P.O. Box 141
DK-2630 Taastrup

har udført

Test af tanken i henhold til DS/EN12566-1 og opfylder de krav der er sat i Annex ZA1 efter system AVCP SYSTEM 3

og udstedt:

[attest for ydeevnens konstans, hvis relevant] NPD

[overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, hvis relevant] NPD

Testrapport udstedet af Danish Technological Institute: Projektnummer 311463

8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Vandtæt	PASS	EN12566-1
Styrke	PASS	FEM Calc.


9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Svinninge, Denmark 1/1/2014

Uponor Infra A/S

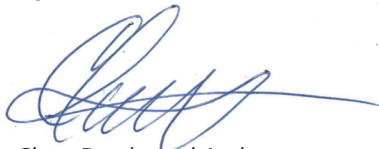

Claus Bundgaard Andersson
Drift/Produktionschef